


- silové kabely
- ovládací kabely
- - - - - volitelné ovládací kabely

F1255	6	16
JISTIČ - KABEL		
BEZ EL. KOTLE	3C/16A	3C/10A
EL. KOTLE 1 kW	5Cx2,5	5Cx1,5
EL. KOTLE 2-4 kW	3C/16A	3C/16A
EL. KOTLE 5-6,5 kW	5Cx2,5	5Cx2,5
EL. KOTLE 5-7 kW	3C/16A	3C/20A
EL. KOTLE 9 kW	5Cx2,5	5Cx4
	---	---
	---	3C/25A
	---	5Cx4
	---	3C/25A
	---	5Cx4

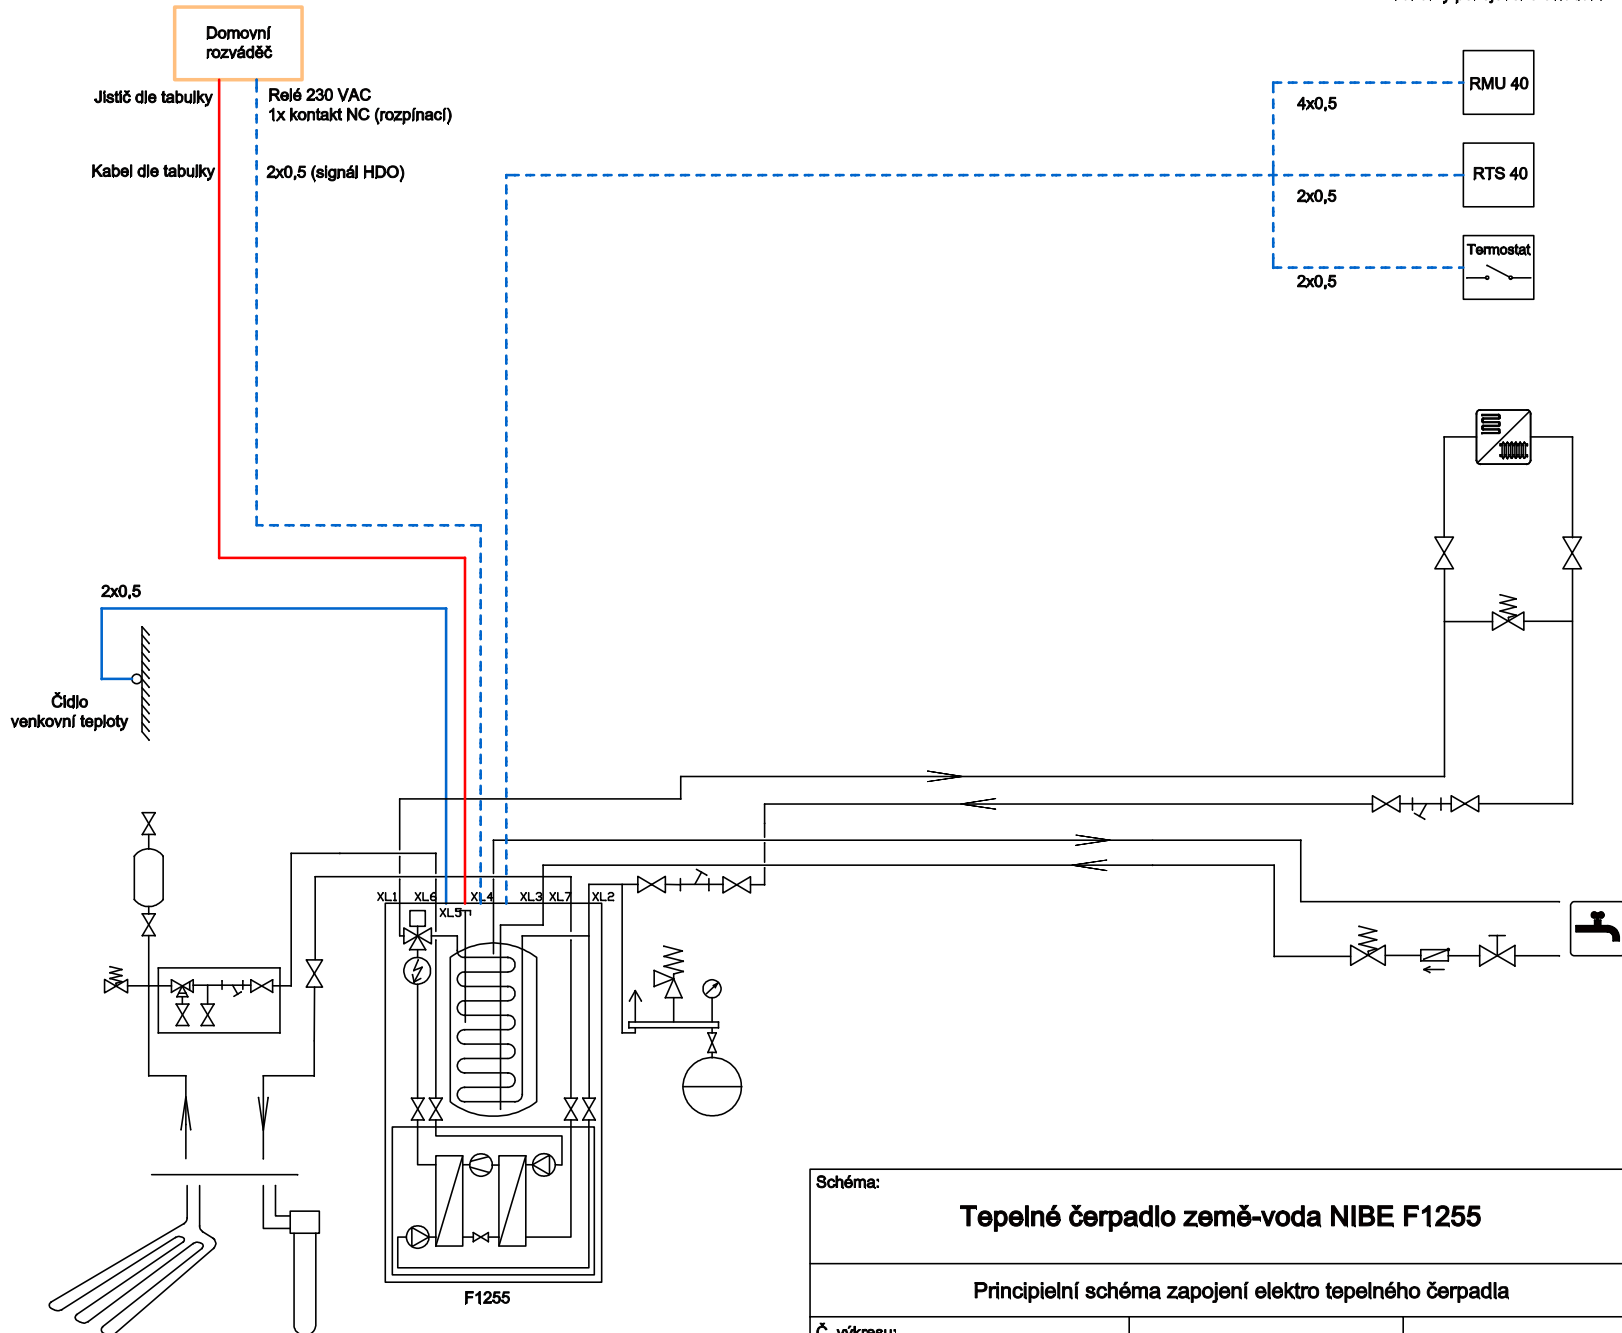

Důležité upozornění:

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:		Tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1255	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla			
Č. výkresu:	F1255-ELP		NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz
Datum vydání:	1/2016		