

- silové kabely
- ovládací kabely
- - - volitelné ovládací kabely

JISTIČ - KABEL			
F2030-7	3C/16A 5Cx1,5		
F2030-9	3C/10A 5Cx1,5		
F2040-8	1C/16A 3Cx2,5		
F2040-12	1C/25A 3Cx4	1C/20A* 3Cx4	1C/16A* 3Cx2,5
* Možná alternativa, nižší topný výkon při vysokých výstupních teplotách			

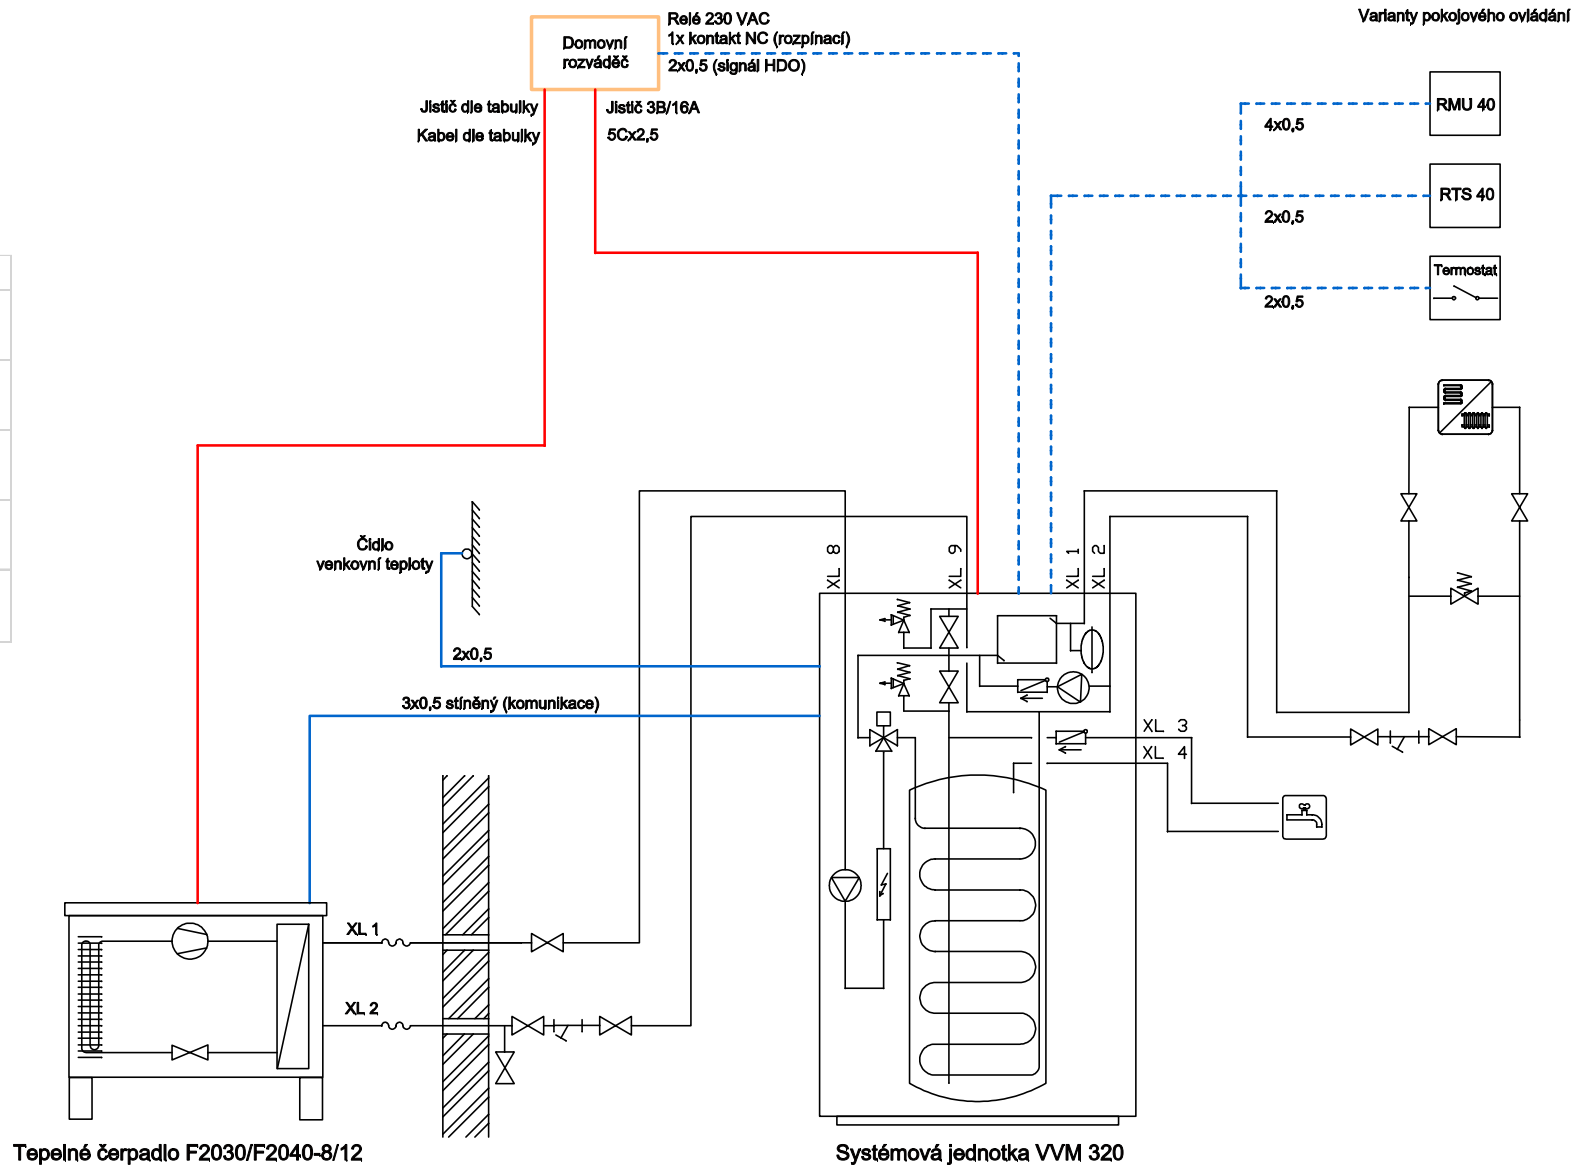


Schéma:		VVM320 + F2030 / F2040-8/12	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla			
Č. výkresu:	VVM320-ELP		NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz
Datum vydání:	1/2016		

Důležité upozornění:

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.