


- silové kabely
- ovládací kabely
- volitelné ovládací kabely
- volitelné silové kabely

Jednotka	Jistič	Kabel
LUCIE 200	3B / 16A	5Cx2,5
AMS 10-8	1C / 16A	3Cx2,5
AMS 10-12	1C / 20A 1C / 16A*	3Cx4 3Cx2,5*
* Možná alternativa, nižší topný výkon při vysokých výstupních teplotách.		

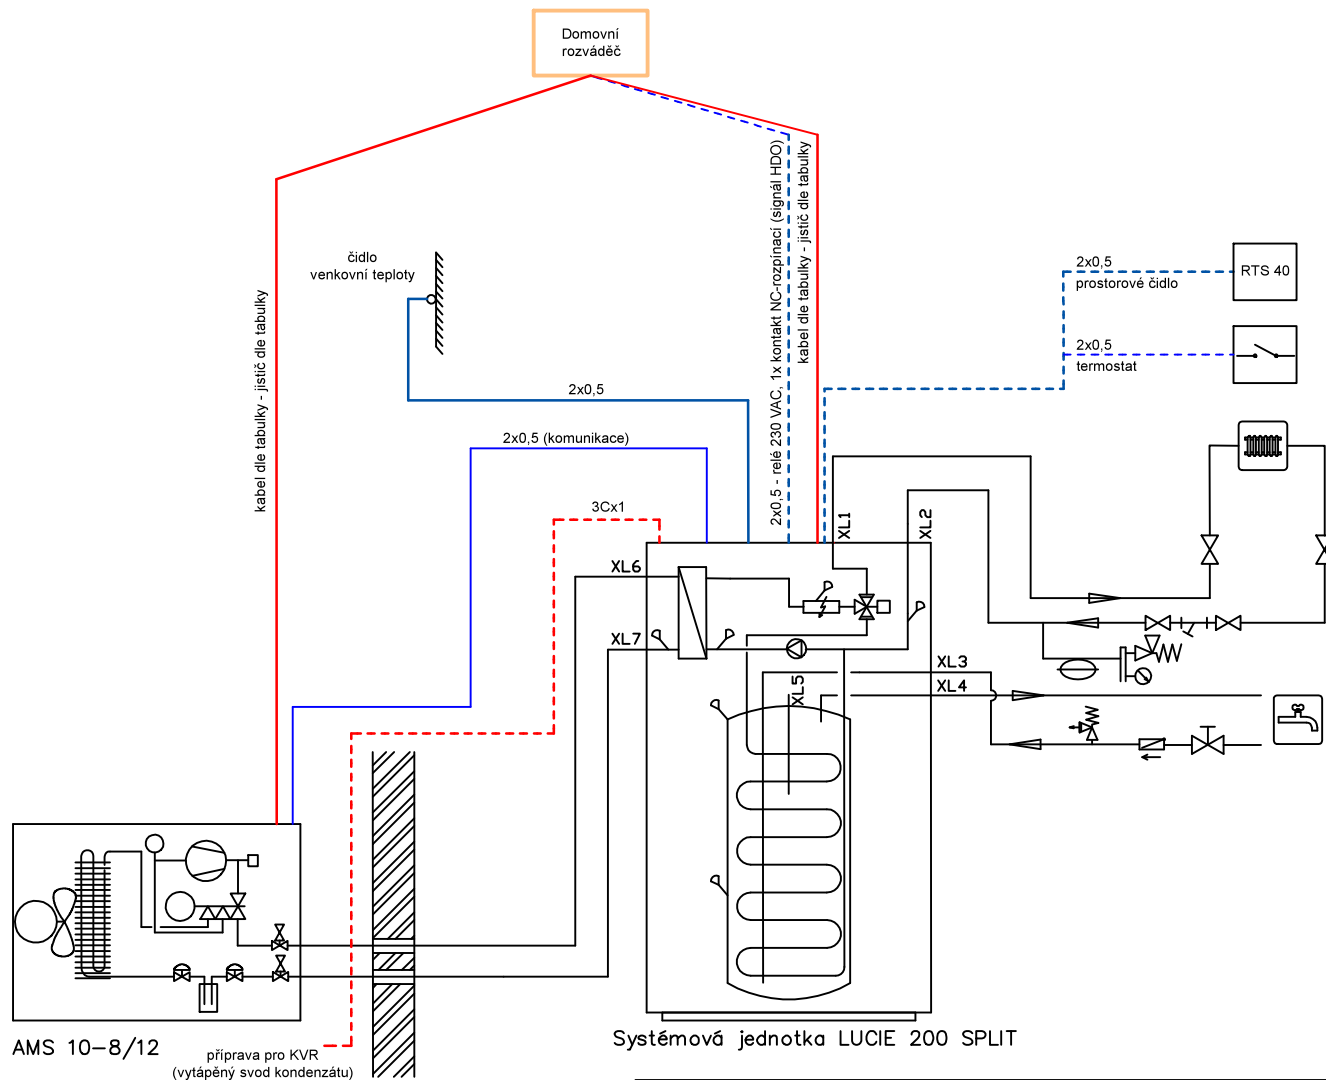

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

**Důležité upozornění:**

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:	
LUCIE 200 SPLIT + AMS 10-8/12	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla	
č. výkresu:	LUCIE 200-ELP
Datum vydání:	7/2020
Datum změny:	
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz	