


- silové kabely
- ovládací kabely
- - - voltelné ovládací kabely
- - - voltelné silové kabely
- - - propojení provedené při instalaci

	JISTIČ - KABEL		
AMS 10-6	1C/16A 3Cx2,5		
AMS 10-8	1C/16A 3Cx2,5		
AMS 10-12	1C/25A 3Cx4	1C/20A* 3Cx4	1C/16A* 3Cx2,5
AMS 10-16	1C/25A 3Cx4	1C/20A* 3Cx4	

* Možná alternativa, nižší topný výkon při vysokých výstupních teplotách

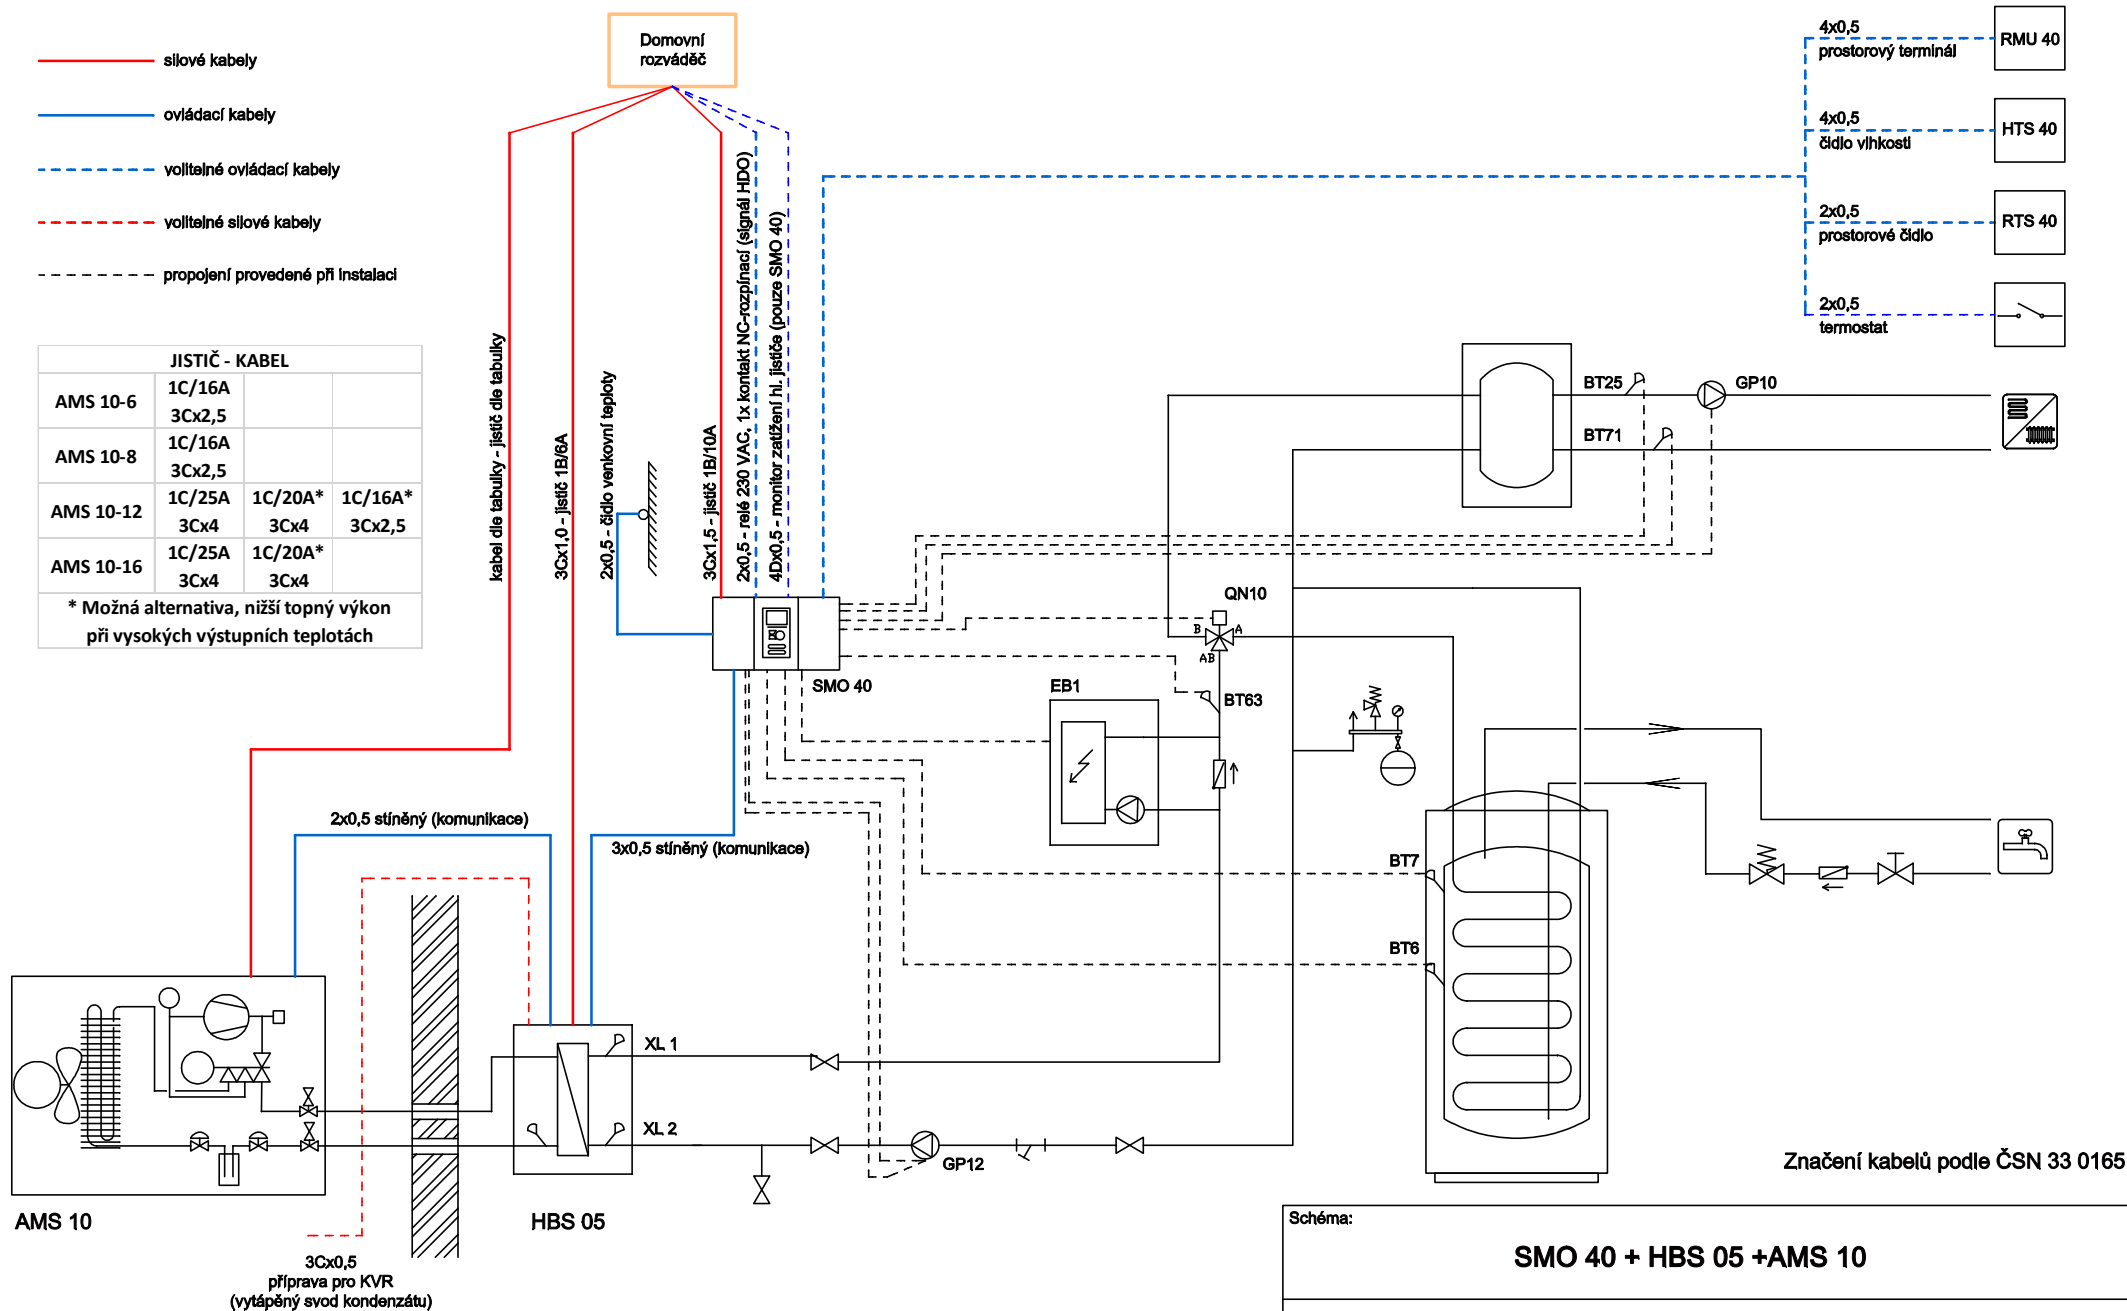

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

Důležité upozornění:

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:

SMO 40 + HBS 05 + AMS 10

Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla

Č. výkresu:

SMO40+HBS05-ELP

Datum vydání:

5/2018

Datum změny:



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
email: nibe@nibe.cz